


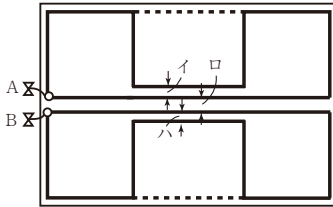






消防設備士試験4類 製図試験ここをマスター 正誤表(第1版第3刷)

箇所	誤	正
35頁 図19(2)の図		 両脇を壁面,天地を開放面の記号に訂正
61頁 図50・51	61頁の図50を右に訂正 	61頁の図51を下に訂正 
90頁 図87中		
99頁 図92 6F部分		 (終端記号を追加)
137頁7行目	(9) 受信機と機器収容箱の間, 機器収容箱と感知器の間, 機器収容箱間の配線本数を記入すること。	(9) 配線本数の記入は, 展示室部分を除く区域の感知器回路のみとし, 受信機と機器収容箱間, 機器収容箱相互間は不要とする。
156頁図132	③ ④	③④
158頁図133	④	④
158頁表中	①～⑤	①～⑤, ④は小屋裏